


Poziom porównawczy 110,00 m n.p.m.	ROJ	ROJ	PF	PF
------------------------------------	-----	-----	----	----

[illegible]

# SIEĆ WODOCIĄGOWA

## PROFIL NR 1

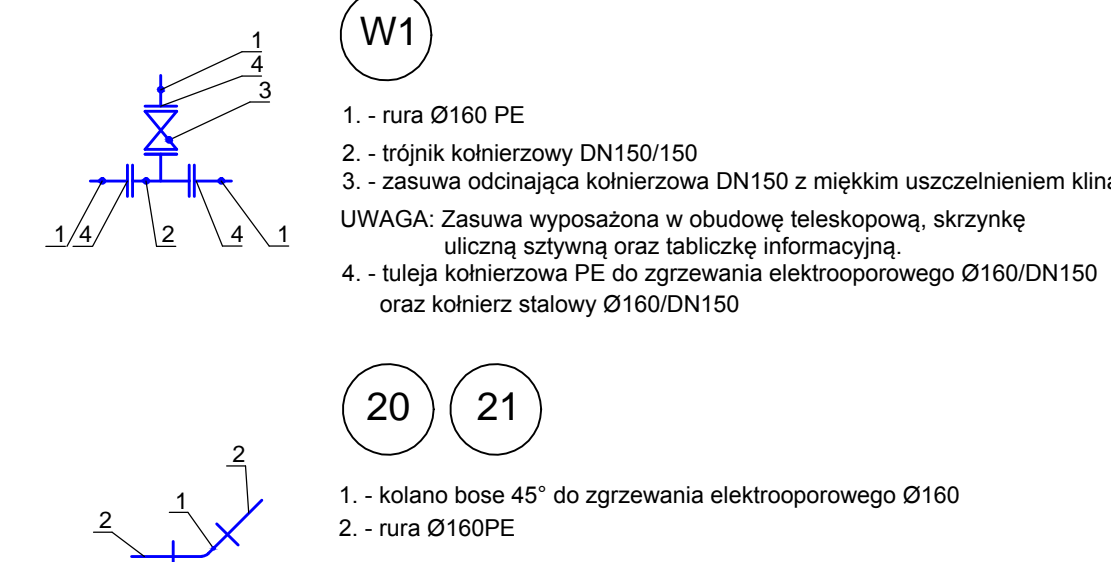

- UWAGI:
- Pod rurociągiem należy wykonać podsypkę piaskową gr. min. 10cm.
  - Lokalizację zasuw należy oznaczać tabliczkami.
  - Rzedną wtarczenia do istniejącego wodociągu (węzeł W1) skorygować po odkryciu rurociągu na budowie.

BRANŻA SANITARIA	NR RYSUNKU	TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MIASTA SZCZECZYŃ POPRZEC KOMPLEKSO- UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI W SZCZECZYNIE" - NA OZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 457, 1220, 11 561, 560/2, 254, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 249. MIEJSĆOWOŚCI SZCZECZYŃ, WOJ. PODLASKIE		
	4.0				
	DATA STYCZEŃ 2013	ADRES	Szczeczyń, działki o nr ew. 457, 1220, 122, 561, 560/2, 254, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 249.		
	SKALA 1:100/500	NAZWA RYSUNKU	SIEĆ WODOCIĄGOWA-PROFIL NR1		
		PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Brudzyński	NR UPRAWNIEN:	MAZ/0228/P005/11
	Sprawdzający	mgr inż. Katarzyna Małyja		MAZ/0421/P005/09	