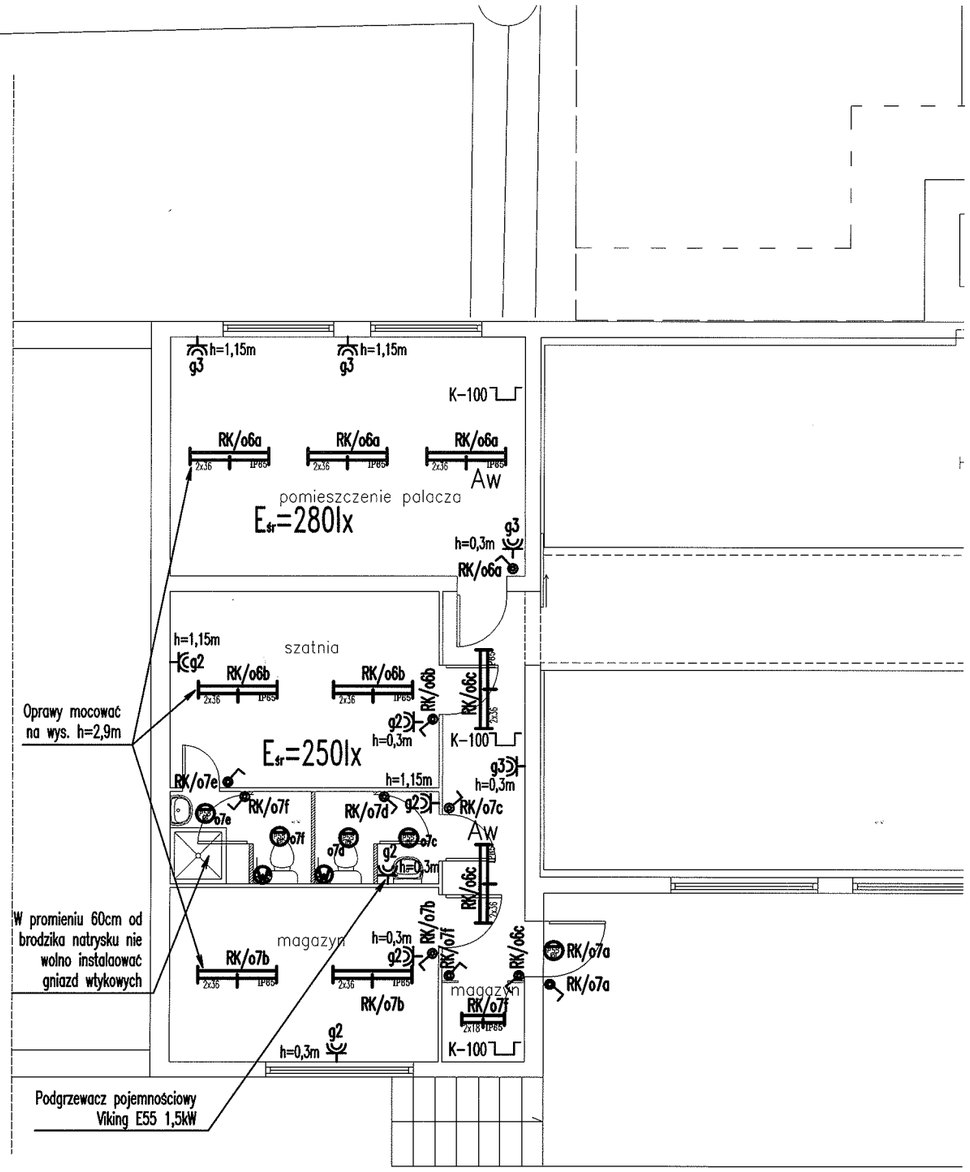

OBJAŚNIENIA

- Wyłącznik IP44 natynkowy np. CEDR2 ELDA.
- Wyłącznik świecznikowy IP44 natynkowy np. CEDR2 ELDA.
- Łącznik schodowy hermetyczny IP44 natynkowy
- IP65 Przycisk zwierny światło natynkowy IP65 (np. FT22K1/01-1 IP65 Spamel), łączyć przewodem YDY3x1,5 z tablicą oświetleniową.
- Gniazdo 10A+N+PE 230V IP44 mocowane na wys.1,15m.
- 24V Gniazdo 24V IP44 mocowane na wys.1,15m.
- Oprawa LUNA IP55 klasa izolacji 2; źródła 1xT-R22W
- 2x58 IP65 Oprawa TCW 215 2x58W D AC-P Pacific, IP 65, świetlówka TL-D 840, Philips
- U44 h=5,2m Oprawa na kształtowniku U44 podwieszanym do sufitu co 2m. Dół oprawy na wys. 5,2m
- 2x36 IP65 Oprawa Pacific 236 IP65 Philips z TLD 840
- 2x18 IP65 Oprawa Pacific 218 IP65 z TLD 840 Philips
- Aw Oprawa z wbudowanym modułem oświetlenia awaryjnego 1-godziny 10%; np.: prod. Hybryd H-204 AT 18/58; łączyć przewodem YDY 5x1,5
- Wypust YDY 4x1,5 z obwodu oświetleniowego do wentylatora, faza sprzed wyłącznika. Wentylator załączany z oświetleniem.
- K-50 Korytka kablowe z blachy FeZn np. BAKS
- K-100 Korytka kablowe podpierać na wspornikach ściennych lub sufitowych mocowanych co ok. 1,5m.
- K-200

Istniejące instalacje w pomieszczeniach kotłowni zdemontować.

Instalacje oświetleniowe prowadzić przewodem YDYżo 2/3/4/5x1,5
Do wyłączników prowadzić przewody bez żyły niebieskiej i zielono-żółtej.
Instalacje gniazdowe wykonac przewodem YDY 3x2,5.

Przewody do opraw prowadzić w Kształtowniku FeZn "U44" lub rurkach RB22.
Zejścia pionowe w rurkach RB 18 i RB 28.

UWAGA:
Oprawy i instalacje oświetleniowe montować po rozprowadzeniu kanałów wentylacyjnych, rur, okapów itp.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-C-S

Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko Projektowanie Realizacje Nadzory 16-002 Dobrzyniewo Kość. Dobrzyniewo Duże 102B	RYS. NR IE03 ARKUSZ NR 1
Nazwa rysunku:	KOTŁOWNIA - RZUT PIĘTRA INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OŚWIETLENIE I GNIAZDA
Obiekt:	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WPK SP. Z O.O. w SZCZUCZYNIE SZCZUCZYN ul. SIENKIEWICZA dz. nr 969/34
Inwestor:	URZĄD MIEJSKI w SZCZUCZYNIE 19-230 SZCZUCZYN; PLAC TYSIĄCLECIA 23
Projektant:	Janusz Topolski Bł/05/01
Sprawdzający:	Mirosław Lichanów Bł/133/91
Skala	1:100
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r	Data: 15.05.2010r