


Filtr żwirowy typ FIC/102/5105
pow. filtracyjna $F=1,13m^2$
 $\varnothing 1200$

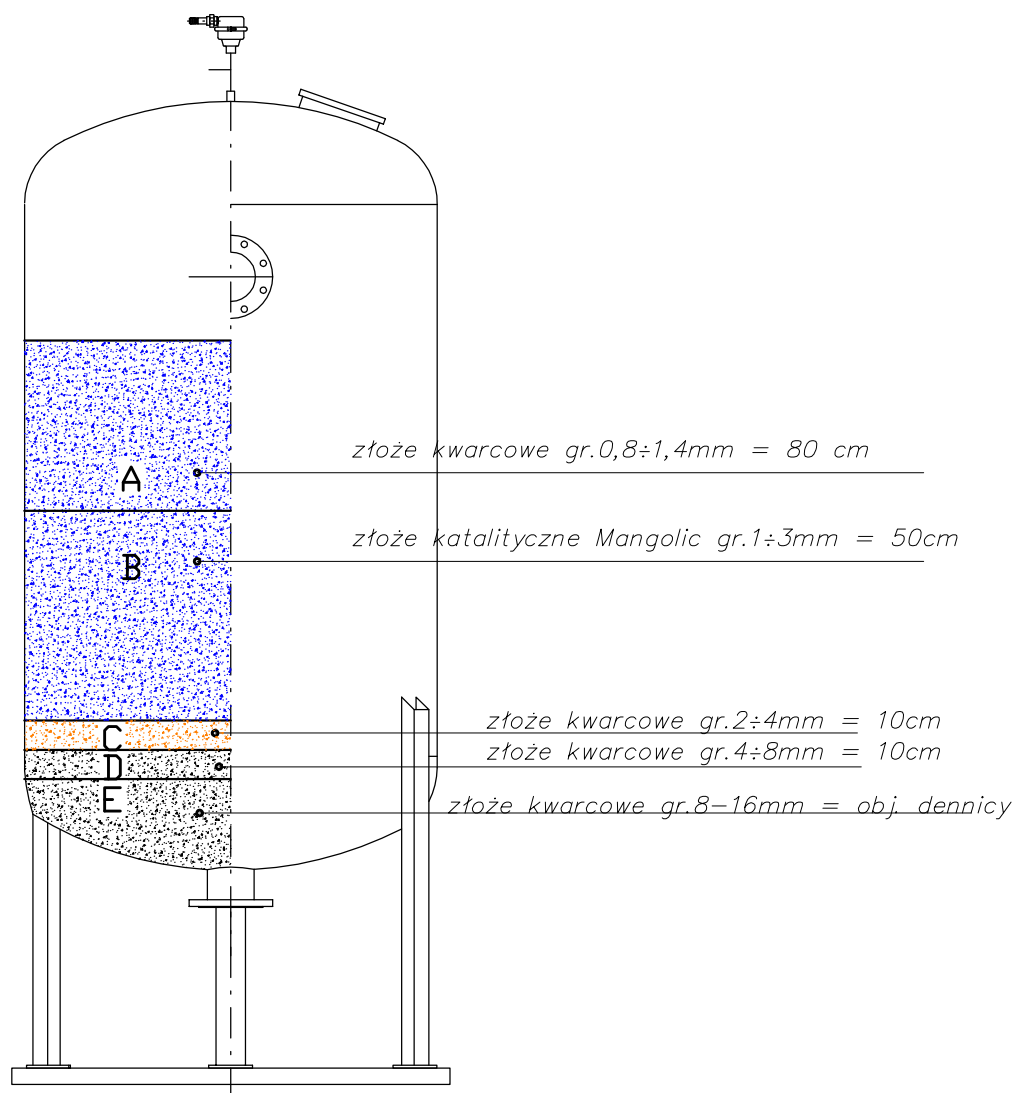

Ilość żwiru:

A = $0,9m^3$
B = $0,6m^3$
C = $0,15m^3$
D = $0,15m^3$
E = $0,41m^3$

Inwestor	Gmina Szczuczyn 19-230 Szczuczyn Plac 1000Lecia 23	
Lokalizacja	NIEDŹWIADNA	Branża sanitarna
Zakres opracowania	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA
OBIEKT	STACJA UZDATNIANIA WODY	BS
Tytuł rysunku	Schemat złoża filtracyjnego	Nr rys. 6 Nr str.
Projektant	INŻ. IRENEUSZ ŻYCKOWSKI	podpis
Nr upr. specjalność	BŁ 121/83 w zakr.projsieci i inst.sanitar.	data: IV/2014